

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская 193, тел. (846) 338-96-06,

E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45а, тел (846) 266-72-69,

E-mail: 1NDPR@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 108/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Школа № 65 имени Героя Советского Союза В.Д. Андреевича»

городского округа Самара

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней службы Мамыкина А.С. от 14.01.2022 № 108 в период с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин 03.02.2022 г. и с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин 04.02.2022 г. проведена внеплановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Даньшиной Ю.И. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 65 имени Героя Советского Союза В.Д. Андреевича» г.о. Самара, по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, д. 19, в ходе которой присутствовала представитель контролируемого лица директор МБОУ «Школа № 65» г.о. Самара Сапунова Т.В.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
|-------|--|--|---|----------------------|

| | | | | |
|----|--|---|------------|--|
| 1. | Не обеспечено содержание ограждений на крыше в исправном состоянии. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 17 а. | 25.07.2022 | |
| 2. | Не организовано 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационного испытания ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 17 б. | 25.07.2022 | |
| 3. | Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией выработала средний ресурс, устарела (согласно акта первичного обследования от 18.02.2021). | Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 4, ст. 16.1; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 54. | 25.07.2022 | |
| 4. | На 4-ом этаже не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (согласно акта первичного обследования АПС, СОУЭ от 18.02.2021). | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 54. | 25.07.2022 | |
| 5. | Шлейфы № 5, 9, 11, 12, 15, 16, 17 находится в неисправном состоянии (отключены) (согласно акта первичного обследования АПС, СОУЭ от 18.02.2021). | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 54. | 25.07.2022 | |
| 6. | Часть соединительных линий АПС выполнены горючими проводами и кабелями (согласно акта первичного обследования АПС от 18.02.2021). | Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 4, ст. 16.1; СП 6.13130.2013 п. 4.8, п. 4.9; ГОСТ 31565-2012 таблица 2. | 25.07.2022 | |
| 7. | В лестничных клетках № 1, 2, 3 для покрытия пола применяется декоративно-отделочный материал (краска) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним. | Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134. | 25.07.2022 | |
| 8. | В пристрое здания (1984 года постройки) не обеспечена возможность орошения каждой точки помещения двумя струями (отсутствует ВПВ). | Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 4, ст. 16.1; СП 10.13130.2020 п. 6.1.13. | 25.07.2022 | |
| 9. | На объекте защиты двери эвакуаци- | Федеральный закон Российской Фе- | 25.07.2022 | |

| | | | | |
|-----------------|--|---|------------|--|
| | онных выходов из коридоров на лестничные клетки не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. | дерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 4, ст. 16.1; СП 1.13130.2020 п. 7.12.19. | | |
| 1 этаж | | | | |
| 10. | Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (библиотека). | Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88. | 25.07.2022 | |
| 11. | В коридоре 1 этажа для покрытия пола применяется декоративно-отделочный материал (линолеум) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним. | Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 6 ст. 134. | 25.07.2022 | |
| 12. | Отсутствует дверь из поэтажного коридора, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (около разделения). | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 16 д. | 25.07.2022 | |
| 2 этаж | | | | |
| 13. | В коридоре 2 этажа для покрытия пола применяется декоративно-отделочный материал (линолеум) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним. | Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 6 ст. 134. | 25.07.2022 | |
| 3 этаж | | | | |
| 14. | В коридоре 3 этажа для покрытия пола применяется декоративно-отделочный материал (линолеум) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним. | Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 6 ст. 134. | 25.07.2022 | |
| 4 этаж | | | | |
| 15. | Двери учебных классов (помещения с одновременным пребыванием более 15 человек) открываются не по направлению выхода из здания. | Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 4, ст. 16.1; СП 1.13130.2020 п. 4.2.22. | 25.07.2022 | |
| Столовая | | | | |
| 16. | Помещение овощечистки не защищено автоматической пожарной сигнализацией. | Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 4, ст. 16.1; СП 1.13130.2020 п. 4.2.22. | 25.07.2022 | |

| | | | | |
|-----|--|---|------------|--|
| | | ях пожарной безопасности» ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, ст. 54; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 4, ст. 16.1; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, СП 486.1311500.2020, п. 4.1, Таблица 3. | | |
| 17. | Варочный цех не защищен автоматической пожарной сигнализацией. | Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, ст. 54; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 4, ст. 16.1; СП 484.1311500.2020, п. 6.1.1, п. 6.1.2, СП 486.1311500.2020, п. 4.1, Таблица 3. | 25.07.2022 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору)

старший лейтенант внутренней службы

Даньшина Юлия Ивановна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

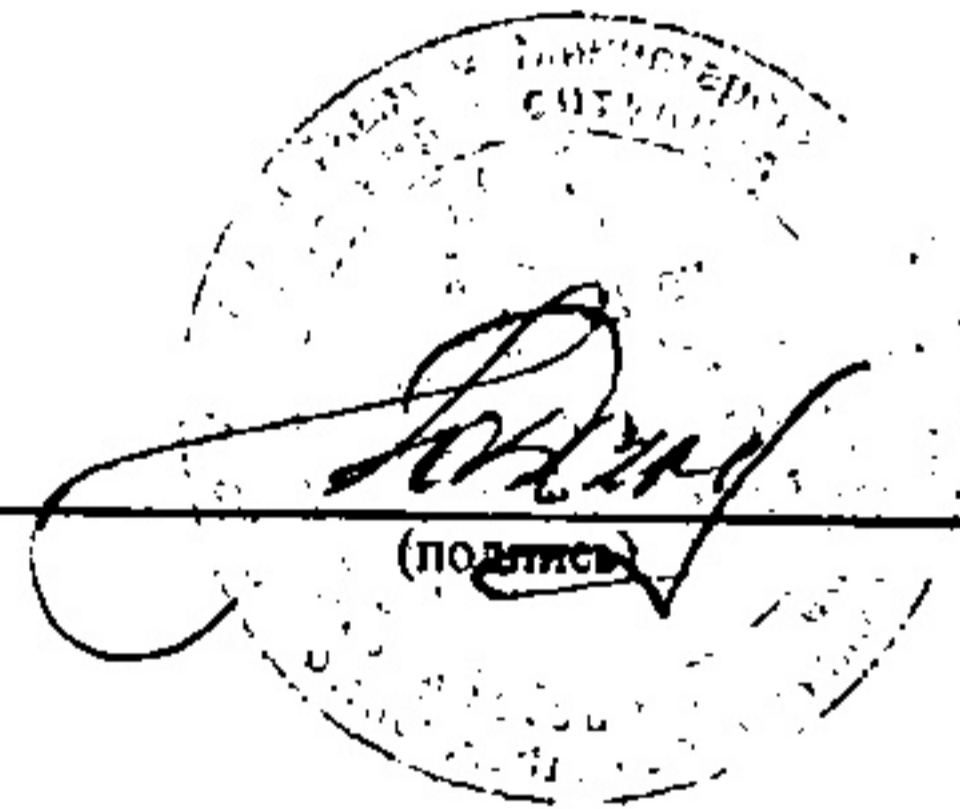

Представитель организации

Иванов Иван Иванович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 20.08.2022

(подпись)